




- A** – вывод канализации
B – вывод фитингов $\frac{1}{2}$ " и $\frac{1}{4}$ "
C – вывод электрипитания

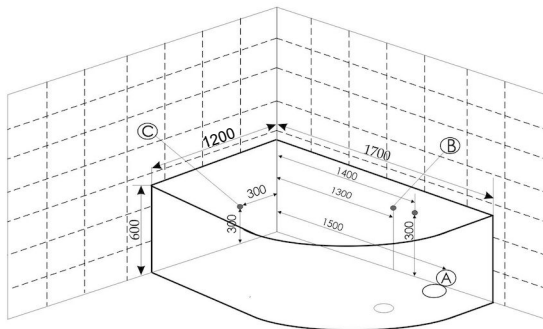

- 1. Вывод d 50**
2. Пол плитка
3. Стена плитка



A – Вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены или из пола под срез кафельной плитки.

- ✓ Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму кабины (бокса, ванны) с допуском по периметру приблизительно плюс 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации.
- ✓ Подиум, также как и пол под ванной должен быть выложен плиткой.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ИМ ПРИ УСТАНОВКЕ

СИЛИКОН	манжет 40/50	манжет 40/25	тройник 135° 40/40/40	отвод ПВХ 40/90°	сифон латунь	Дополнит. материалы	кран APKOS® S	угольник SE SFF	труба d40 гофрир.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

ДАТА _____

Заказчик _____

Телефон: _____
 Город: _____

Адрес: _____
 улица: _____
 дом: _____ корпус _____
 квартира: _____ этаж _____
 подъезд: _____ код: _____

Доверенное _____
 лицо _____

Установка производится до монтажа другого оборудования, на предварительно подготовленное место, где отделка стен, полов и потолков завершена. Помещение для сборки и установки изделий необходимо очистить от строительного мусора и пыли. Изделие должно находиться на месте установки. Любые другие работы во время сборки и установки ГМ изделий **не допускаются**!

В -Вывод фитингов г/в и х/в из стены в уровень с кафельной плиткой

- ✓ Устанавливается угольник с бортиками (если коллектор в техническом шкафу имеет собственные вентили) Рис.1.
- ✓ Устанавливаются угловые краны (например «ARCO») если коллектор не имеет собственных вентилях Рис. 2.
- ✓ Если рабочее давление в водопроводной сети, к которой подключается Г.М. оборудование $P > 6 \text{ атм.}$, в техническом шкафу устанавливаются редукторы давления $P_{\text{раб}} = 2-5 \text{ атм.}$
- ✓ В тех/шкафу устанавливаются промывочные фильтры (например, фильтры и редукторы Honeywell).




Рис. 1.

С -Выводы электропитания, телефонной линии, радио.

1- Кабель трёхжильный сечением по 2,5 мм.кв. (медный, многожильный), в двойной изоляции. Кабель должен быть безобрывным от вывода из стены до автомата, свободный конец кабеля – 2 метра.

- ✓ В электрораспределительном боксе устанавливается:

1 - УЗО 16А с током утечки 30 мА (возм. 25А с током утечки 30 мА).

II – Автомат 16А (см. схему)





Рис. 2.

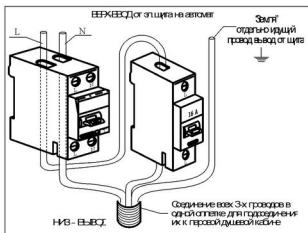

Ориентировочная дата установки

Техническое задание получил заказчик: _____ подпись _____

Ф.И.О.



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

ДАТА

Ориентировочная дата установки

Техническое задание получил заказчик: _____ подпись _____